



ISTITUTO DI ENOLOGIA E
INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARE

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FACOLTA' DI AGRARIA - PIACENZA

Piacenza, 21 settembre 2009

RAPPORTO DI PROVA N° 153/2009
sul prodotto
CASATI COAT (Cod. 549.)

del Colorificio A. & B. CASATI S.p.a.
via Valpantena, 59/b - 37142 Poiano - (VR)

RISULTATI DELL'ANALISI

Ci è stato sottoposto dalla Società sopra indicata un campione del prodotto **CASATI COAT (Cod. 549.)** per la determinazione di:

- resistenza al lavaggio – Metodo della spazzola (Resistenza al lavaggio e all'abrasione ad umido) (norma UNI 10560:1996);
- grado di trasmissione del vapore acqueo - permeabilità (determinazione del coefficiente di permeabilità al vapore d'acqua) (norma UNI EN ISO 7783-2:2001);
- grado di trasmissione dell'acqua liquida - permeabilità (determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua) (norma UNI EN 1062-3:2008)
- potere fungicida (Resistenza all'attacco di muffe) (norma UNI EN 15457:2008)

Resistenza al lavaggio. Metodo della spazzola

La determinazione della resistenza al lavaggio consente di stabilire quanto una pittura può sopportare lo sfregamento ad umido con spazzole abrasive.

Il campione di prodotto verniciante in esame, applicato su un foglio di materiale plastico "tipo leneta" ed essiccato per 17 giorni in camera climatica alla temperatura $T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$ e umidità $UR = 50 \pm 5\%$, viene sottoposto a lavaggio mediante spazzole e una soluzione di tensioattivo (dodecilbenzensolfonato sodico 0,25%).

La resistenza al lavaggio si esprime attraverso il numero di cicli di lavaggio (ciclo = doppio passaggio della spazzola nella macchina) che provoca l'asportazione della pellicola e lo scoprimento completo del supporto. La zona di lettura deve essere tale da consentire di vedere il supporto sottostante. Lo spessore del film secco è pari a circa 1645 μm .

Il risultato ottenuto è il seguente:

PRODOTTO	NUMERO DI CICLI
CASATI COAT (Cod. 549.)	> 5000 cicli Non si notano tracce di danneggiamento

L'incertezza sulla resistenza al lavaggio è ± 1203 (numero di cicli) con fattore di copertura $K = 3$ (probabilità 99.5%).

La prova è superata in quanto la norma UNI 11021:2002 prevede che un prodotto sia lavabile quando resiste ad un numero di cicli ≥ 5000 .

Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità)

Il campione è stato applicato su un supporto carta vetro, quindi testato come previsto dalla norma UNI EN ISO 7783-2 come film supportato. Al termine dell'applicazione, i provini sono stati essiccati per 17 gg a $T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$ e umidità $UR = 50 \pm 5\%$ e condizionati con i seguenti cicli (effettuati per tre volte):


- 24 h in acqua a $T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$
- 24 h in stufa a $T = 50 \pm 2^\circ\text{C}$

Al termine dell'ultimo ciclo i provini sono lasciati riposare a $T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$ e $UR = 50 \pm 5\%$ per 24 h.

La permeabilità al vapore si esprime attraverso il valore di spessore equivalente d'aria (S_d), ovvero mediante la resistenza al trasporto dell'acqua offerta dal prodotto verniciante in esame e dal coefficiente di permeabilità al vapore (μ).


Prima serie di dati

tempo (h)	peso (gr)
0,000	157,883
73,000	156,381
96,500	155,907
120,500	155,448
145,000	154,967

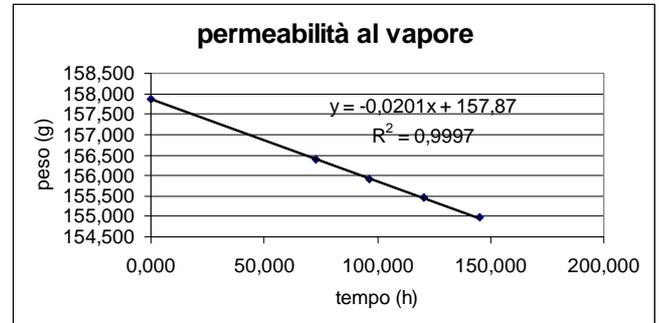


Seconda serie di dati

tempo (h)	peso (gr)
0,000	165,216
73,000	163,755
96,500	163,293
120,500	162,845
145,000	162,377

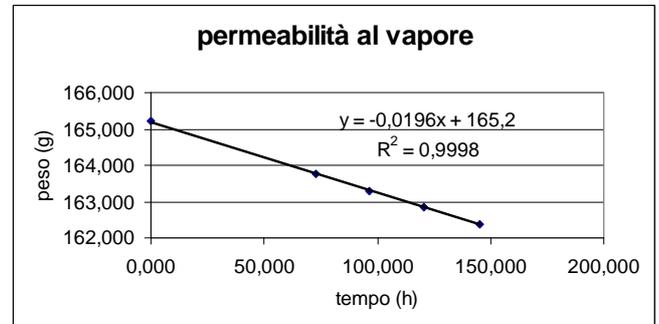

Terza serie di dati

tempo (h)	peso (gr)
0,000	146,775
73,000	145,304
96,500	144,836
120,500	144,385
145,000	143,913

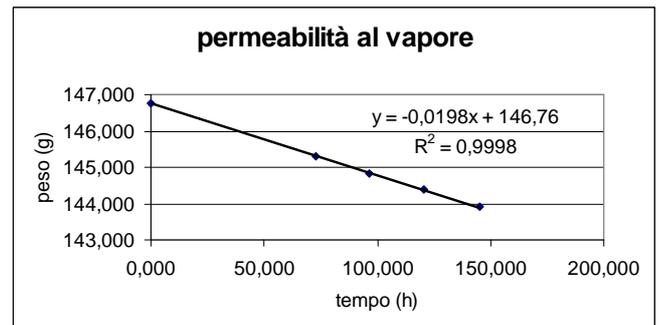

Considerando la resistenza del supporto ($S_d = 0.0652$ m), si ricava, per il campione in esame, il seguente valore medio di resistenza al trasporto:

$$S_d = 0.4338 \text{ m}$$

Incertezza per $S_d \pm 0.0766$ m con fattore di copertura $K=3$ (Probabilità 99,5%).

Dal valore dello spessore applicato (s), 3,70 mm, si ottiene la permeabilità al vapore:

$$\mu = S_d/s = 117$$

Dalla classificazione riportata nella norma¹ si può concludere che il prodotto ha una media permeabilità al vapore.

¹Classificazione per il grado di trasmissione del vapore acqueo UNI EN 1062-1:2005:

Alta $S_d \leq 0,14$ m

Media $0.14 < S_d \leq 1.4$ m

Bassa $S_d > 1.4$ m

Determinazione del grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità)

Il campione è stato applicato su un supporti cementizi dotati di potere assorbente particolarmente elevato. L'area superficiale del provino è di 0.02 m².


Al termine dell'applicazione, i provini sono stati essiccati per 17 gg a $T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$ e umidità UR = $50 \pm 5\%$ e condizionati con i seguenti cicli (effettuati per tre volte):

- 24 h in acqua a $T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$


- 24 h in stufa a $T = 50 \pm 2^\circ\text{C}$

Al termine dell'ultimo ciclo i provini sono lasciati riposare a $T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$ e UR = $50 \pm 5\%$ per 24 h.


L'assorbimento d'acqua offerto dal prodotto verniciante in esame si valuta attraverso la determinazione del coefficiente di acqua assorbita per unità di superficie nel tempo. Al fine di standardizzare il risultato si riporta anche il valore di tale coefficiente (w) calcolato al tempo, fissato, di 24 ore. I valori di w sono calcolati utilizzando i grafici di seguito riportati.

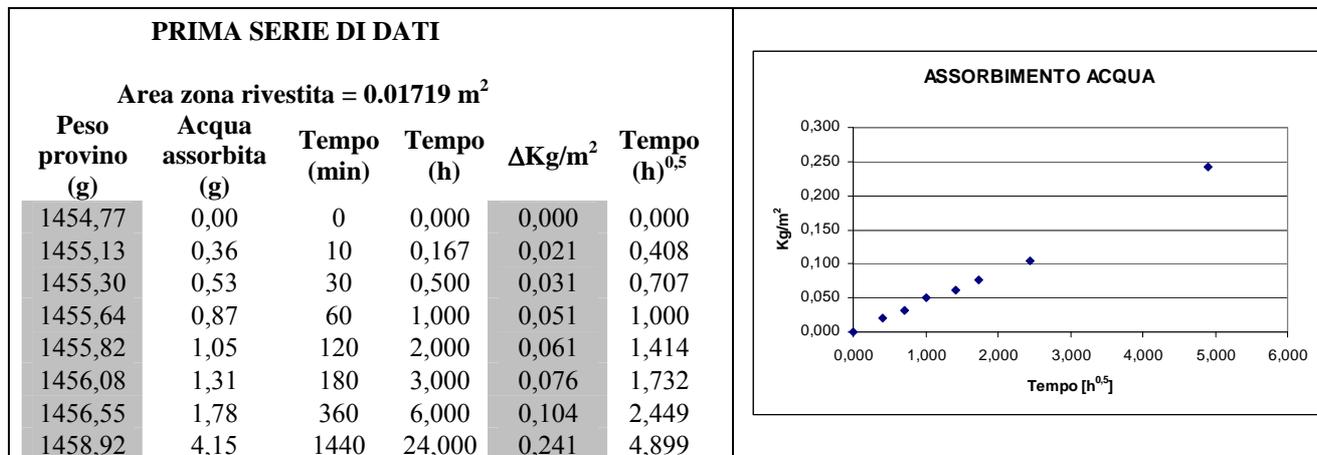

$$w = 0,049 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$$

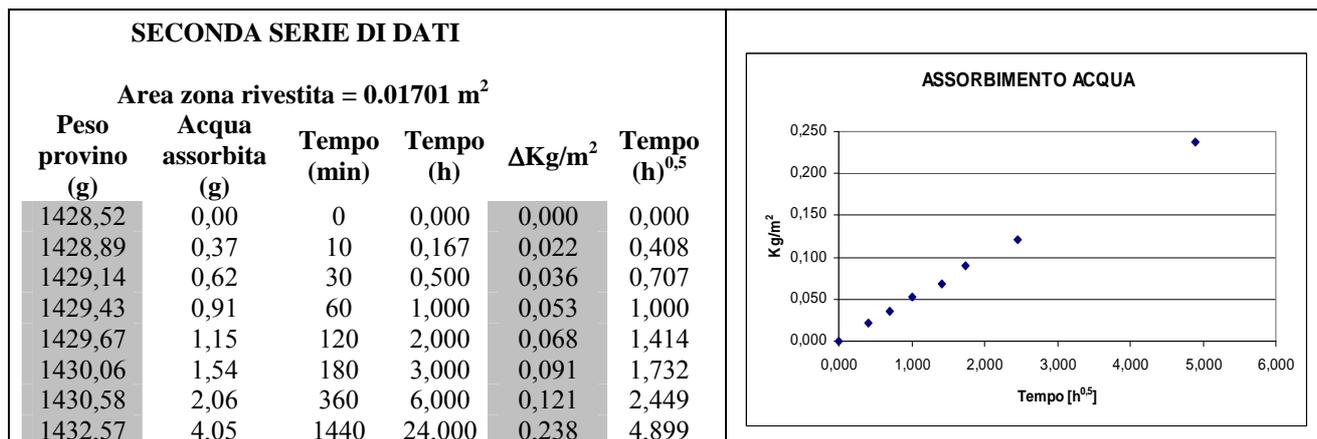

$$w = 0,049 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$$

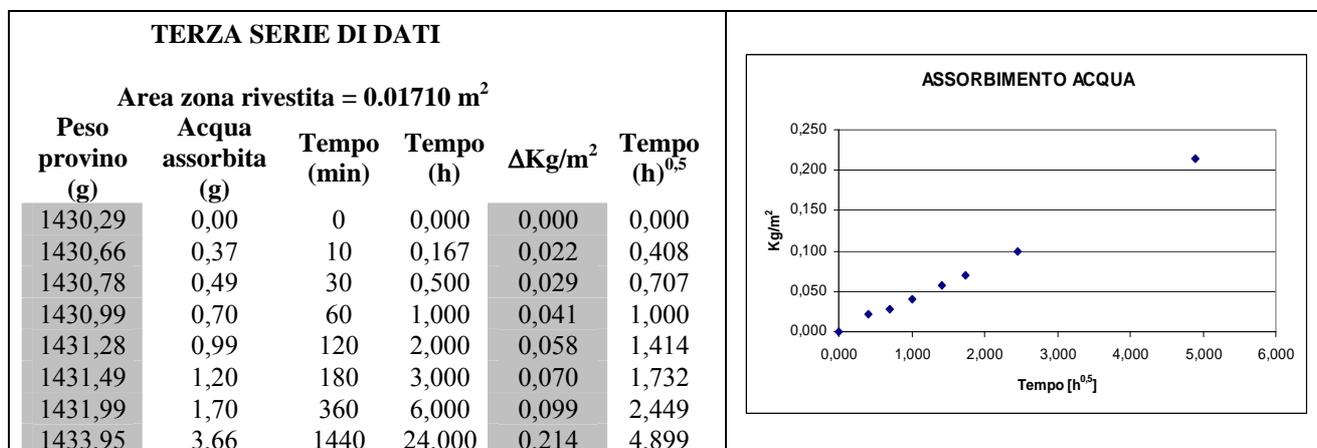

$$w = 0,044 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$$

Coefficiente di assorbimento d'acqua alle 24 ore - $w = 0,047 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$

Incertezza per $w \pm 0.024 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$ con fattore di copertura $K=3$ (Probabilità 99.5%).

Dalla classificazione riportata nella norma² si può concludere che il prodotto ha una **bassa permeabilità all'acqua liquida.**

²Classificazione per la permeabilità all'acqua liquida UNI EN 1062-1:2005:

Alta $w > 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$

Media $0.1 < w \leq 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$

Bassa $w \leq 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$

Determinazione del potere fungicida

I provini sono stati preparati secondo le indicazioni fornite dal committente .

La determinazione del potere fungicida consente di stabilire la resistenza di una pittura murale alla crescita di funghi. Prima della prova i campioni sono stati sterilizzati con irraggiamento UV per 24 ore. Successivamente, i provini sono stati posti, separatamente, con la superficie verniciata rivolta verso l'alto, in capsule Petri contenenti Malt Agar come terreno di coltura ed inoculati con una sospensione fungina mista di *Aspergillus niger*, *Cladosporium cladosporoides*, *Alternaria alternata*, *Penicillium purpurogenum* (10^6 cell/mL).

Le capsule Petri sono state poste ad incubare a $24 \pm 2^\circ\text{C}$ per un periodo di 21 giorni dall'inoculo. Dopo tale periodo è stato osservato visivamente lo sviluppo fungino .

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella seguente.

Sospensione fungina mista	Intensità di sviluppo su provino con biocida (Superficie ricoperta)
<i>Aspergillus niger</i> <i>Cladosporium cladosporoides</i> <i>Alternaria alternata</i> , <i>Penicillium purpurogenum</i>	0

La prova è superata in quanto non si evidenzia sviluppo fungino sulla superficie del provino.

Scala proposta dalla UNI EN 15457:2008

0 = nessuno sviluppo

1 = superficie ricoperta $\leq 10\%$

2 = superficie ricoperta maggiore di 10% e inferiore a 30%

3 = superficie ricoperta maggiore di 30% e inferiore a 50%

4 = superficie ricoperta $> 50\%$ fino a 100

Valore specificato < 4 = idoneo

Conclusioni

I risultati ottenuti sono riassunti di seguito:

Campione	Tipo di prova	Risultati
CASATI COAT (Cod. 549.)	Resistenza al lavaggio	> 5000 cicli (spessore film secco $1645 \mu\text{m}$) Prova superata
	Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità)	$S_d = 0,4338 \text{ m}$ $\mu = 117$ Media permeabilità al vapore
	Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità)	$w = 0,047 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0.5})$ Bassa permeabilità all'acqua liquida
	Potere fungicida	Prova superata

Il presente rapporto di prova riporta risultati che si riferiscono unicamente al campione esaminato.

**Il richiedente si impegna a riprodurre il presente rapporto per intero:
la riproduzione parziale deve essere esplicitamente autorizzata
dall'Istituto di Enologia e Ingegneria Agro-Alimentare.**

(dott.ssa Maria Daria Fumi)

Visto:

Il Direttore dell'Istituto (prof. D. Marco De Faveri)